


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikermikate VE80 (2 x TL2 bitumikermikate), tuulettuva puurakenne , Höyrynsulkukermi BH1, kantava rakenne ontelolaatta	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK RAK01
	PÄIVÄYS	

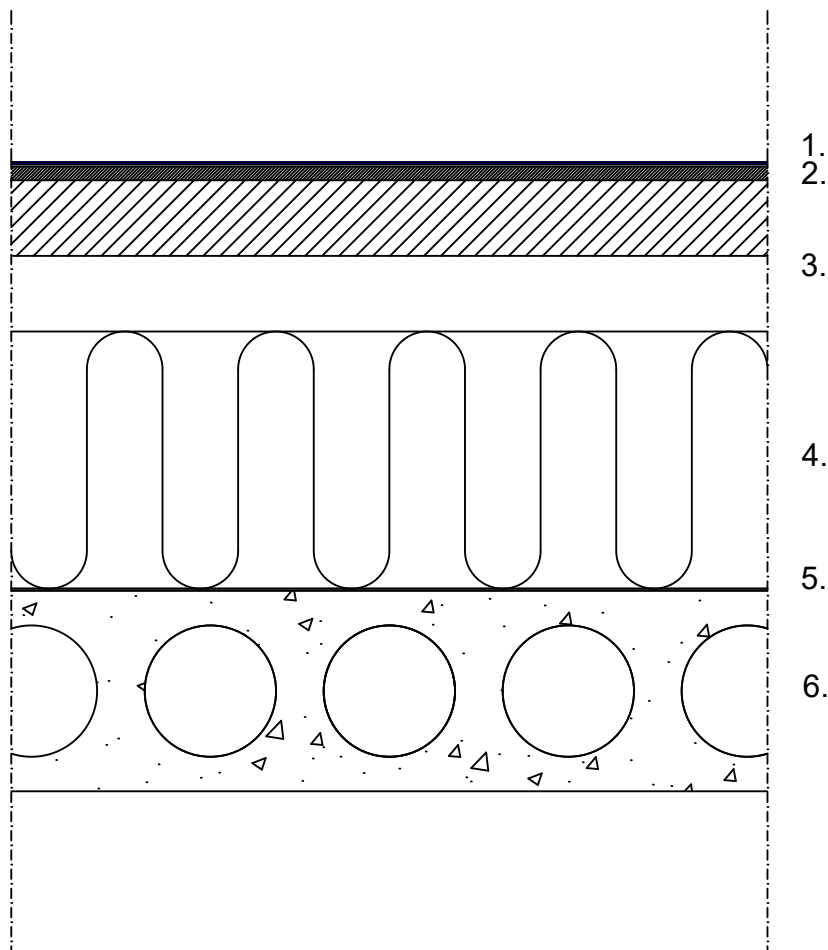

1. Vedeneristys kattokaltevuuden ja vedeneristysluokan mukaisesti. Tässä kaltevuus 1:80 ja vedeneristysluokka VE80, kermiyhdistelmä TL2 + TL2. Raitahitsattava TL2-luokan aluskermi Katepal K-TMS 170/3300 tai Katepal K-TMS 170/3300 Green + hitsattava TL2-luokan pintakermi Katepal K-PS 170/5000 tai Katepal K-PS 170/5000 Green.
2. Yhtenäinen puualusta rakennesuunnitelman mukaan. Aluskerrin kiinnitys puualustaan mekaanisesti Toimivat Katot -julkaisun mukaisesti tai erillisen tuulikuomalaskelman mukaan.
3. Avoin tuuletustila kattokaltevuuden ja Toimivat Katot -julkaisun mukaisesti.
4. Lämmöneristys ja kattokannattajat rakennesuunnitelman mukaan.
5. Höyrynsulku alustan ja alla olevan tilan kosteuslisän mukaisesti. Esimerkkinä hitsattava BH1-luokan höyrynsulku Katepal K-MS 170/4000 tai Katepal K-MS 170/4000 Green.
6. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan. Alustan vaatimukset höyrynsulun asennuslueksi Toimivat Katot -julkaisun mukaan.