


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Villakatto, bitumikermieristys VE80 (2 x TL2 bitumikermikate), Höyrynsulkukermi BH1 villa-alusta, kantava rakenne profiilipelti	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK RAK04
	PÄIVÄYS	

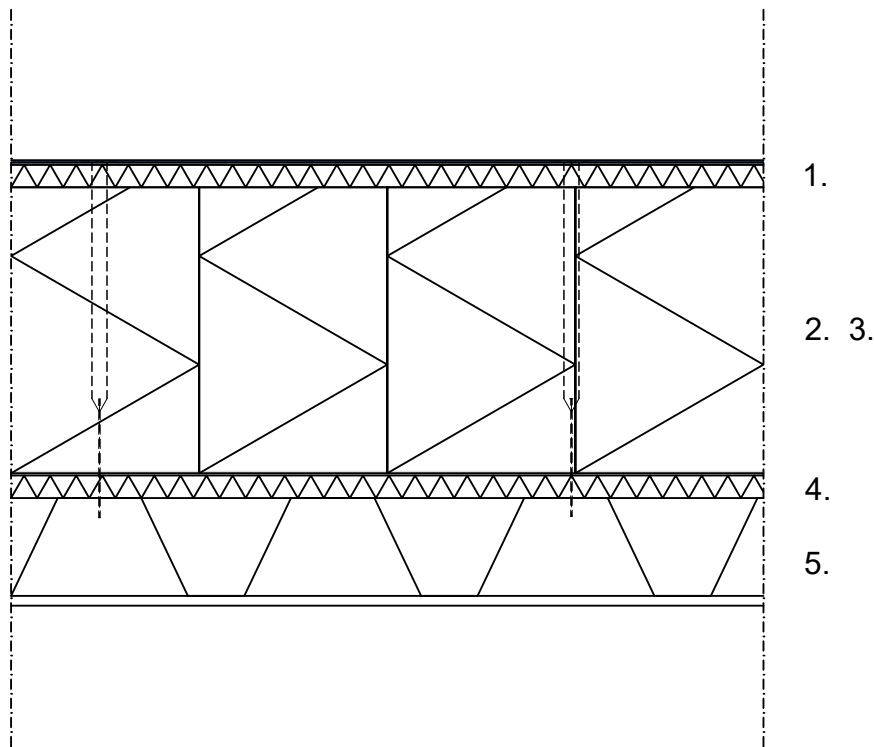

1. Vedeneristys kattokaltevuuden ja vedeneristysluokan mukaisesti. Kaltevuus 1:80 ja vedeneristysluokka VE80, kermiyhdistelmä TL2 + TL2. TL2-luokan kuumabitumilla liimattava aluskermi Katepal K-MS 170/3000 tai Katepal K-MS 170/3000 Green (liimausbitumi 1,5 kg/m²) + TL2-luokan hitsattava pintakermi Katepal K-PS 170/5000 tai Katepal K-MS 170/5000 Green.
2. Lämmöneristys rakennesuunnitelman mukaan.
3. Vedeneristysten mekaaninen kiinnitys. Kiinnitys aluskерmin saumasta hylsy + ruuvi -yhdistelmällä. Kiinnikkeen tulee osua kantavan profiilipellin harjanteeseen. Kiinnikkeen valinta eristepaksuuden ja alustan mukaisesti. Kiinnikemäärä ja tiheys normaalioloissa 2 kpl/m² katon keskiosalla ja 4 kpl/m² reunaosalla tai suurempi mikäli tuulikuormalaskelma sitä edellyttää.
4. Höyrynsulku rakennesuunnitelman mukaan. Kuvassa esimerkiksi kuumabitumilla liimattava BH1-luokan höyrynsulku Katepal K-MS 170/3000 tai Katepal K-MS 170/3000 Green. Höyrynsulun alustana kova lämmöneriste.
5. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.