


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Viherkaton savupiipun rajausta singelkiveyskaistalla ja ylösnostojen limitysperiaate kermeille	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VIH DET08
	PÄIVÄYS	

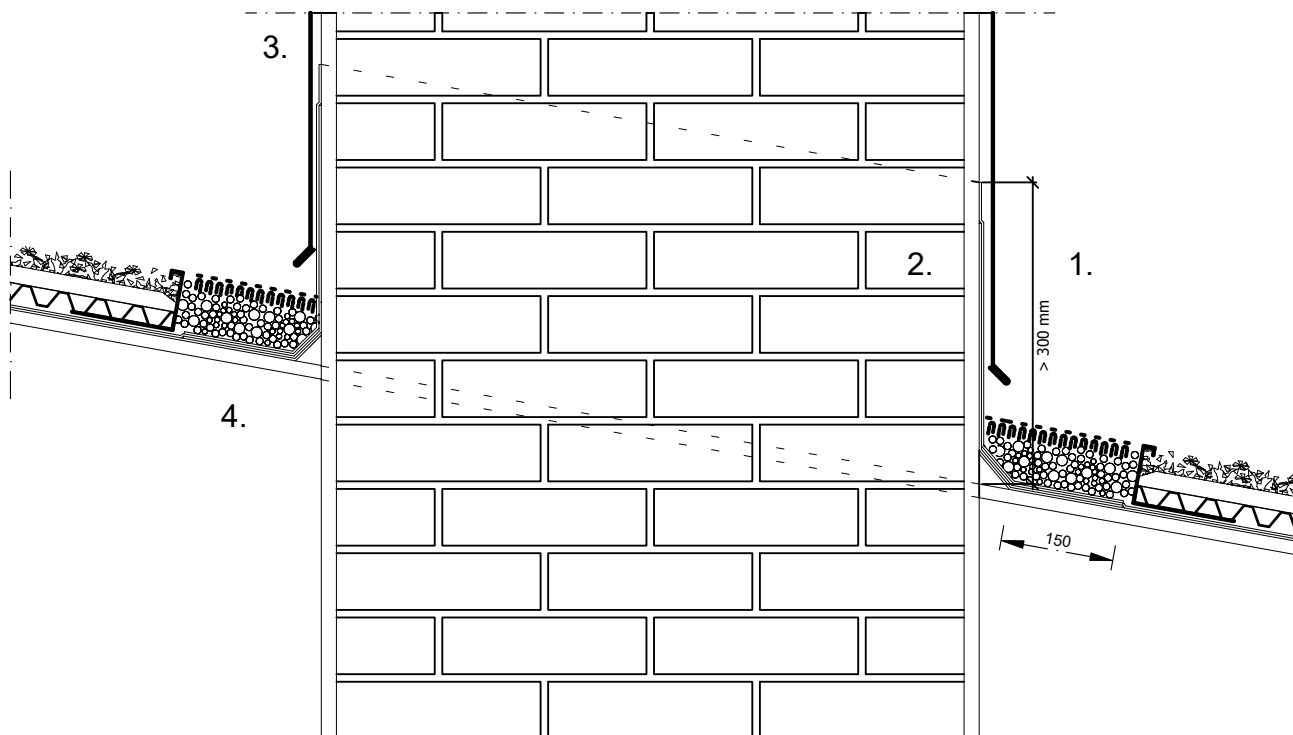

1. Ylösnosto

Ylösnosto toteutetaan bitumikermeillä. Ylösnosto tehdään erillisellä pintakermikaistalla vähintään 300 mm kattopinnasta ylöspäin ja 150 mm lappeen suuntaisesti. Piipun ja katetinnan liittymäkohtaan asennetaan, joko bituminen tai puinen holkkarima loivennukseksi.

2. Piipun suojarappaus

Läpivienti suojataan rappauksella lämmönsiirtymistä vastaan. Toteutustapa tiili-info.fi ohjeistuksen mukaisesti.

3. Pellitykset

Ylösnoston yläreuna suojataan lopuksi pellityksellä. Lappeelle ei saa asentaa katteen lävistäviä tiivistämättömiä pellityksiä.

4. Singelikaista

Viherkatto rajataan piipusta tai muusta läpiviennistä singelikaistalla. Kaistan rajausta toteutetaan viherkaton peltituotteilla, kuten Viherkaton alaräystäspelti vedenpoistoaukoilla. Viherkaton rakenne rakennesuunnitelmien ja Katepalin VIH_RAK-kuvien mukaisesti.