


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ	
	Villakaton alipainetuulettimen asennus	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET15
	PÄIVÄYS	

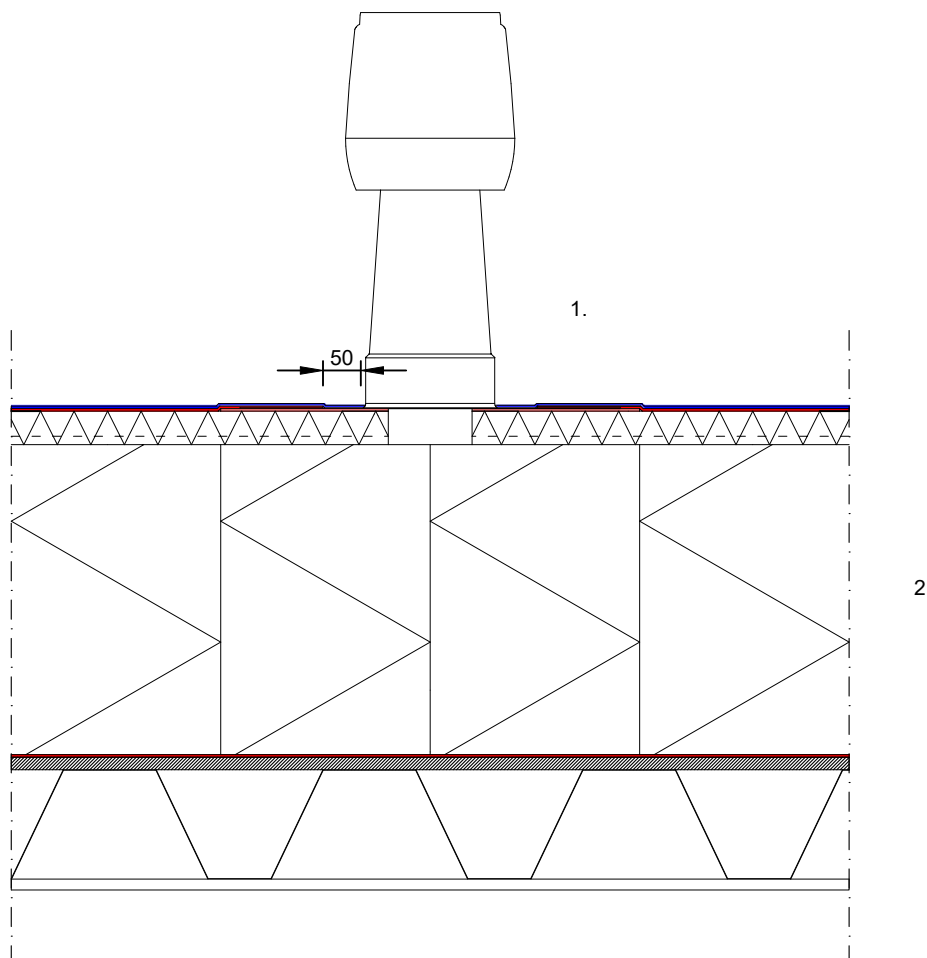

1. Vedeneristys

Alipainetuulettimen laipan alle asennetaan kaksipuoleisesti hitsattava Katepal K-MS 170/3500. Lappeen aluskermi ja pintakermi asennetaan laipan päälle 50 mm limityksin.

2. Kattorakenne

Muu kattorakenne rakennesuunnitelmien ja Katepalin VK_RAK-rakennekuvien mukaisesti.