


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Bitumikermikatto puualustalla, vedeneristys VE80, Katepal Kattokaivon liittymä	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET05
	PÄIVÄYS	

3.

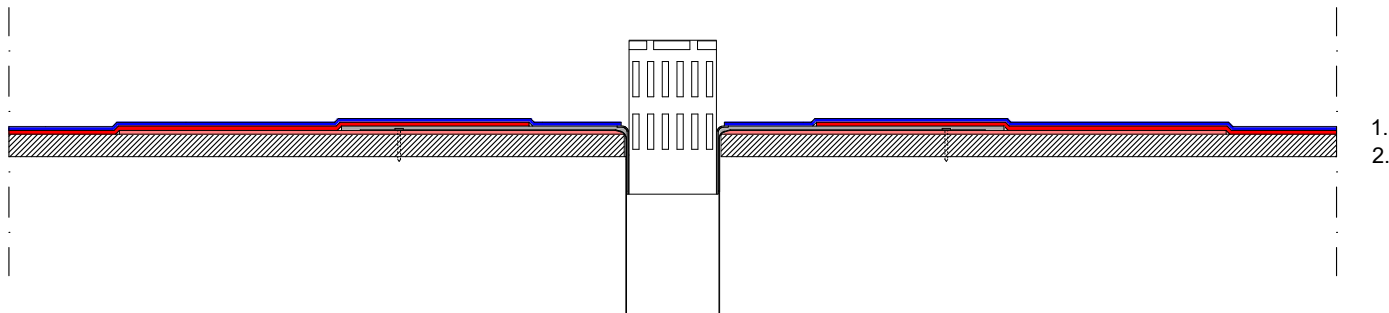

1. Vedeneristys VE80

Bitumikermieristys 2 x TL2, aluskermi Katepal K-MS 170/3000 tai Katepal K-MS 170/3000 Green, pintakermi Katepal K-PS 170/5000 tai Katepal K-PS 170/5000 Green, Katepal Kattokaivon laipan alle aluskermi TL2. Aluskermi lappeelta limitetään Katepal Kattokaivon K-MS 170/3500 bitumikermilaipan päälle vähintään 100 mm.

2. Alusta

Puualusta rakennesuunnitelman mukaan

3. Katepal Kattokaivo

Katepal Kattokaivo rakennesuunnitelmien mukaan.

Katepal Kattokaivo varustetaan tarvittaessa kondenssieristeellä ja sulanapitokaapelilla.

KATEPAL