


RAKENNUSKOHDE	SISÄLTÖ Katepal Kattokaivo bitumikermien limitysperiaate, Katepal Kattokaivon asennus syvennykseen	
SUUNNITTELIJA	TYÖN NUMERO	VK DET14
	PÄIVÄYS	

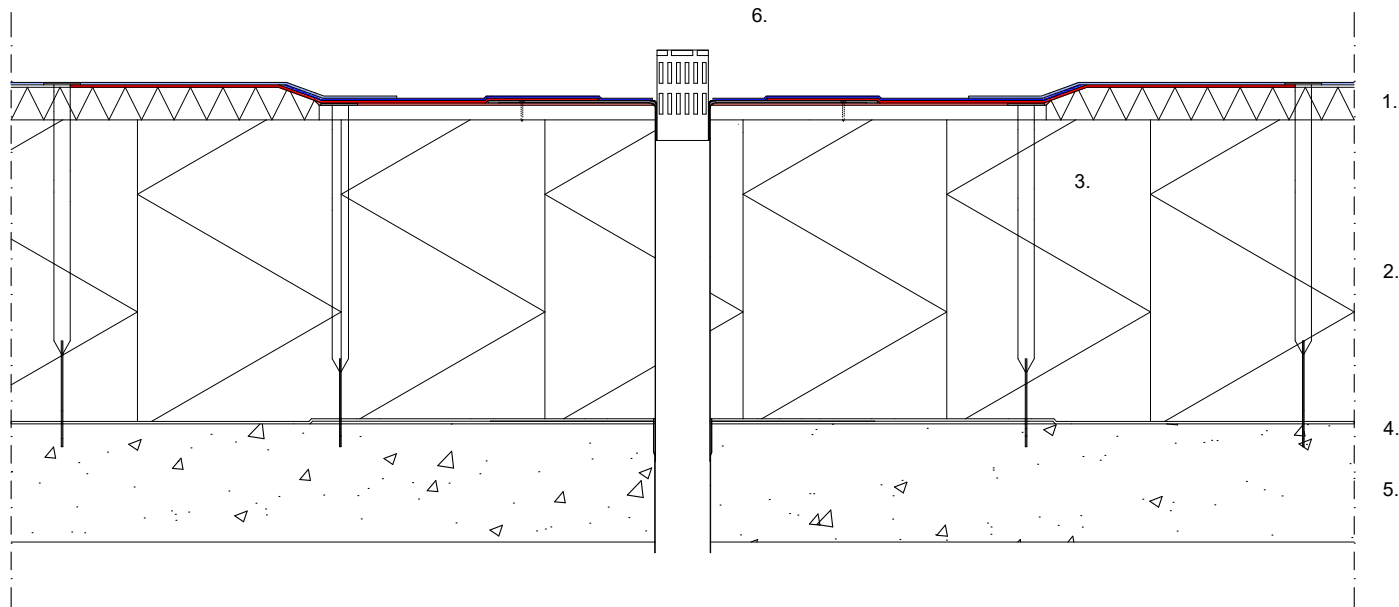

1. Vedeneristys

Bitumikermieristys 2 x TL2, aluskermi Katepal K-MS 170/3000 tai Katepal K-MS 170/3000 Green, pintakermi Katepal K-PS 170/5000 tai Katepal K-PS 170/5000 Green, Katepal Kattokaivon laipan alle aluskermi TL2. Aluskermi lappeelta limitetään Katepal Kattokaivon K-MS 170/3500 bitumikermilaipan päälle vähintään 100 mm.

2. Lämmöneristys

Rakennesuunnitelman mukaan.

3. Mekaaninen kiinnitys

Bitumikermien mekaaninen kiinnitys kiinnikelaskelman mukaan. Kiinnikkeiden pituus ja tyyppi lämmöneristeen paksuuden ja kantavan alusrakenteen mukaan.

4. Höyrynsulku

Bitumikermihöyrynsulku rakennesuunnitelman mukaan. Esimerkiksi BH1-luokan K-MS 170/3000 tai K-MS 170/3000 Green.

5. Alusta

Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.

6. Katepal Kattokaivo

Rakennesuunnitelman mukaan, Katepal Kattokaivolle toteutetaan syvennys lämmöneristykseen sekä puurakenteinen kiinnitysalusta. Kiinnitysalustan mekaaninen kiinnitys kantavaan rakenteeseen.

KATEPAL